


## ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ



НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС
НП-4А	Накопитель-архиватор с ЖКИ для всех приборов ВКТ и ВКГ и других приборов, имеющих непосредственный выход на принтер.	8 736
НП-5	Накопитель-архиватор для съема архивов с вычислителей ВКТ 9 (арт.72849)	8 520
МПД-1	Модуль передачи данных по каналам GSM/GPRS измерительной информации (архивных и текущих параметров, сообщений о нештатных ситуациях) с тепловычислителей на серверы информационных центров. Две сим-карты, система «событие-действие» (до 8 действий), с отправкой СМС. Интерфейсы RS-232, RS-485.	7 800
Преобразователь интерфейсов	RS232 в RS422/RS485, гальваническая развязка	5 428
Преобразователь интерфейсов	USB-RS232 (арт.19407)	2 280
Преобразователь интерфейсов	RS232 в Ethernet (арт.71660)	4 320
Преобразователь интерфейсов	RS485 в Ethernet (арт.72787)	5 160
БП	Блок питания одноканальный 5BP220-124Д (24В, 50 мА)	590
	Блок питания одноканальный 10BP220-12Д (12В, 0,6А)	730
	GSM Модем в комплекте (антенна, блок питания, кабель RS-232/RS-485)	4 500



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»  
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е  
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82

Сайт: omsk-energy.ru  
e.mail: rybakovv2@yandex.ru



## КИПиА

### ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ


Комплекты термопреобразователей КТС-Б предназначены для измерения разности температур и значений температур в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения. Комплекты термопреобразователей подбираются из термопреобразователей сопротивления типа ТС-Б с верхним диапазоном измерения температуры до 160 С. Комплекты термопреобразователей сопротивления применяются в составе информационно-измерительных систем.



НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, РУБ. с НДС
Термопреобразователь ТС-Б Pt100 L60 (0...+160)	1 180
Комплект термопреобразователей КТС-Б Pt100 L60 (0...+160)	2 360
Комплект термопреобразователей КТС-Б Pt100 L80 (0...+160)	2 360
Комплект термопреобразователей КТС-Б Pt100 L100 (0...+160)	2 360

### ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Специализированные малогабаритные интеллектуальные датчики давления предназначены для пропорционального преобразования избыточного давления жидкостей, паров и газов в стандартный выходной сигнал постоянного тока, оптимизированы для применения в узлах коммерческого учета тепловой энергии.



НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, РУБ. с НДС
Датчик избыточного давления Коммуналец СДВ-И 1,6 МПа, 0,5%	3 440
Датчик избыточного давления НТ 1,6 МПа, 0,5%	3 800
Блок питания 5ВР220-124 Д	590



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»  
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е  
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82

Сайт: omsk-energy.ru  
e.mail: rybakovv2@yandex.ru



## КОНТАКТЫ

Россия, 644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38 Е  
2 этаж, кабинет 201  
т/ф. 8 (3812) 60-27-11, сот. 8-913-649-59-59

Сайт: omsk-energy.ru  
e-mail: rybakovv2@yandex.ru

### Главный инженер:

Порохов Алексей Анатольевич, тел. 8-951-403-27-10

### Отдел продаж:

Турбанова Елена Николаевна, тел. 8-913-962-09-33

### Отдел маркетинга:


Рыбакова Оксана Петровна, тел. 8-913-976-02-87

### Проектный отдел:

Малик Ирина Сергеевна, тел. 8-923-693-96-46

### Отдел технической поддержки:

т/ф: 8(3812) 60-27-11, 60-27-82  
e-mail: [energosber2@gmail.com](mailto:energosber2@gmail.com)

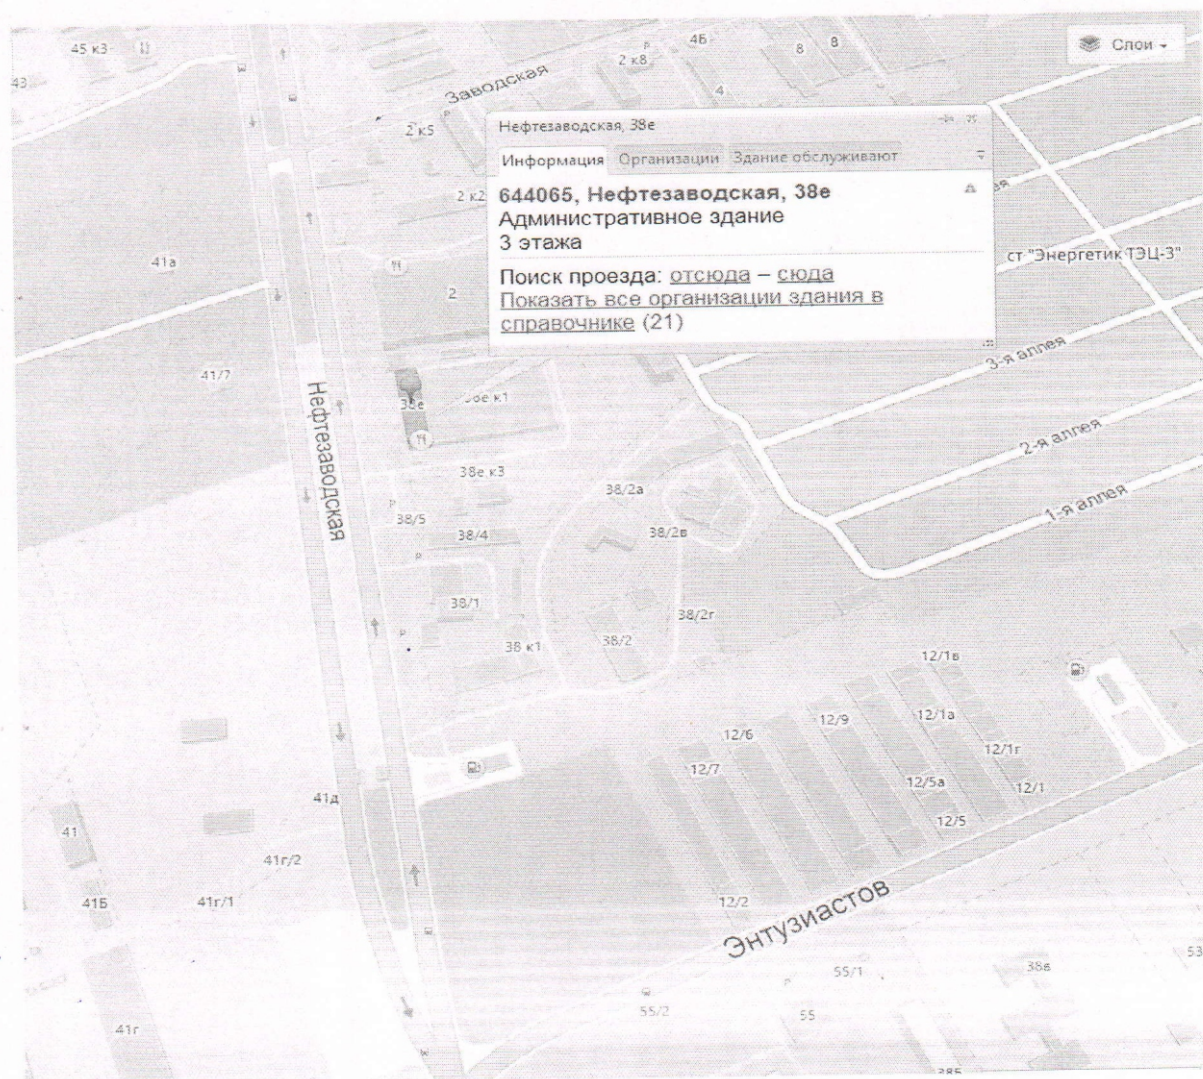

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»  
644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38Е  
Тел/факс: 8 (3812) 60-27-11, 60-27-82

Сайт: omsk-energy.ru  
e-mail: rybakovv2@yandex.ru